



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

JOSE LUIS OCHOA LARES
COORDINADOR DE OPERACIÓN



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Oficio No.: CAPA/CO/0171/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN


28/MARZO/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>JUAN DIEGO CUEVAS DOMÍNGUEZ</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>25 y 26 DE MARZO DEL 2019</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>TULUM Q.ROO</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 870.00</u>

- Se verificó el sistema de tierra física de baja tensión en la instalación eléctrica de la estación de bombeo Chemuyil, se observó que el sistema se encuentra conectado al electrodo de la subestación y reforzado con una contra antena, los gabinetes de los arrancadores están conectados a la tierra física no así los motores.
- En cuanto a las protecciones eléctricas de los motores se observó que el re arranque después de una falla está configurado para un arranque automático, esto puede provocar daño a los motores eléctricos –
- Por otra parte también se observó que en algunos tramos de la línea aérea de media tensión los árboles tocan los cables, esto seguramente provoca disturbios en el suministro de energía.
- Se le dio un informe de lo observado al subgerente técnico del Organismo Operador.

FIRMA DEL COMISIONADO

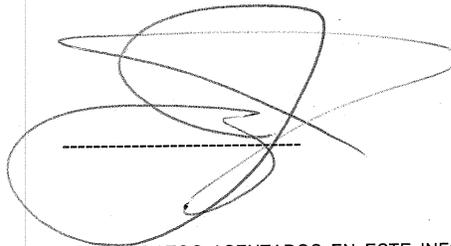

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.